



Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos **ONLINE**



Gevi Gamma


Iluminação de Emergência e Alarme de Incêndio

Mod. AH-24B Detector de Vazamento de Gás **AUTÔNOMO OU CENTRALIZADO**

Construído com modernos circuitos integrados tipo SMD, incorpora um sistema seguro, prático e automático de poupança de energia.


Quando o volume de gás estiver acima do permitido, o detector irá acionar a sirene. Detecta gás de rua ou Butijão (GLP).

OBS: No modelo Centralizado a Fonte não é enviada.

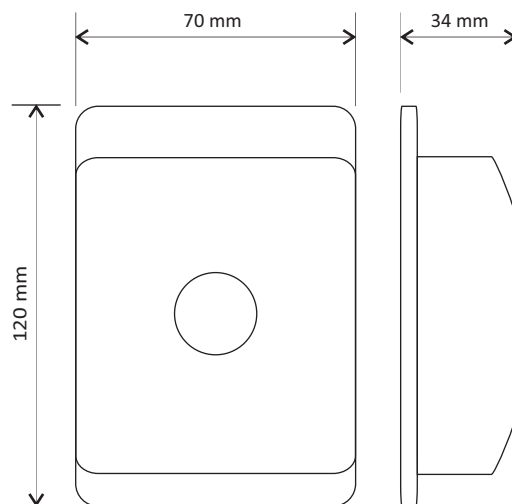

Características


- 1 - Entrada p/ fonte externa 110/220Vac - 12/24Vcc
- 2 - Contato seco
- 3 - Sensor ligado (Led verde)
- 4 - Sensor acionado (Led vermelho)
- 5 - Entrada de gás para teste
- 6 - Sirene
- 7 - Entrada de gás
- 8 - Cores da fiação
- 9 - Dados técnicos
- 10 - Contato seco (atrás)
- 11 - Alimentação 24Vcc
- 12 - Fonte 12/24V (**Enviada somente no modelo autônomo**)

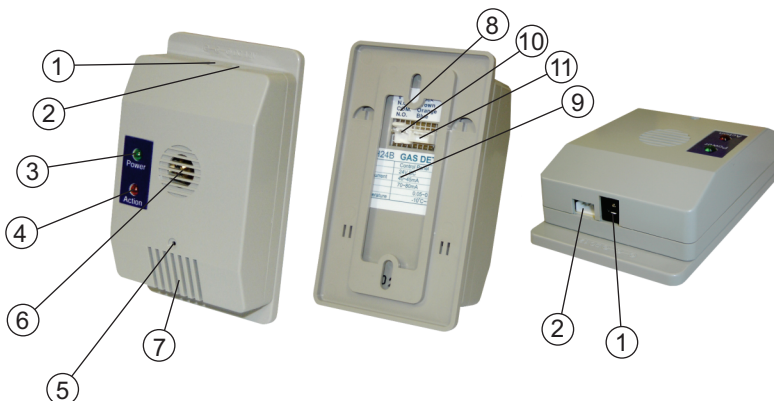

Dados Técnicos (Mod. AH-24B)		
Tipo de Alimentação	Central de Alarme	Fonte (110/220V)
Tensão de Trabalho	12V/24V ⑪	12/24V ①
Corrente de Repouso	40~45mA	65~70mA
Corrente de Alarme	70~80mA	90~100mA
Tempo de Ativação	<1seg	
Capacidade do Contato	DC30V/2A - AC125V/1A	
Ruído de Sirene	85 db/m	
Faixa de Atuação	Metano (Gás Rua) ≤12,5 ppm (1,25%)	
	Propano (Gás Botijão) ≤5,25 ppm (0,525%)	
Temperatura de Operação	-10°~+95°C	
Humidade	10~95%	
Cor	Cinza	
Dimensões	70 x 34 x 120 (L x P x A)	
Peso	130g	



Instruções para ligação do modelo CENTRALIZADO (Quando ligado na central)

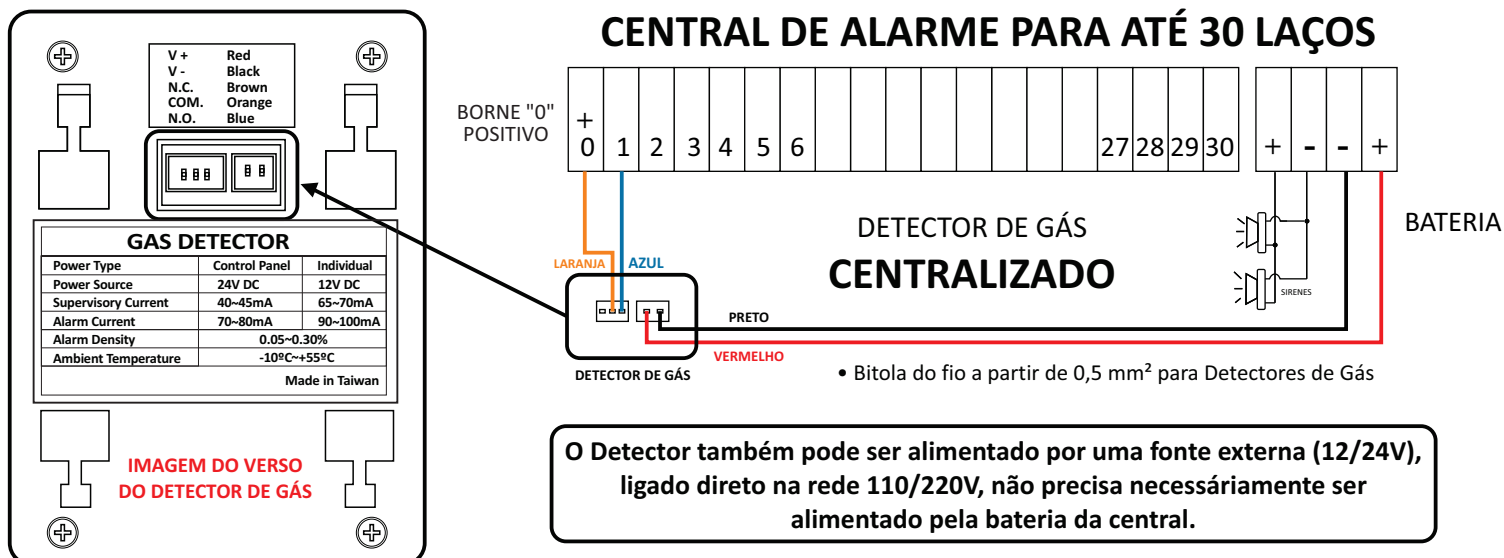


Instruções para ligação do modelo AUTÔNOMO (Quando ligado na rede 110/220Vac)



Teste

Para testar o detector, injete um pequeno volume de gás através do furo de teste (5). O sensor ficará atuado enquanto o volume de gás estiver acima do mínimo. Se o detector continuar tocando após o teste, aguardar até o excesso de gás se dissipar.

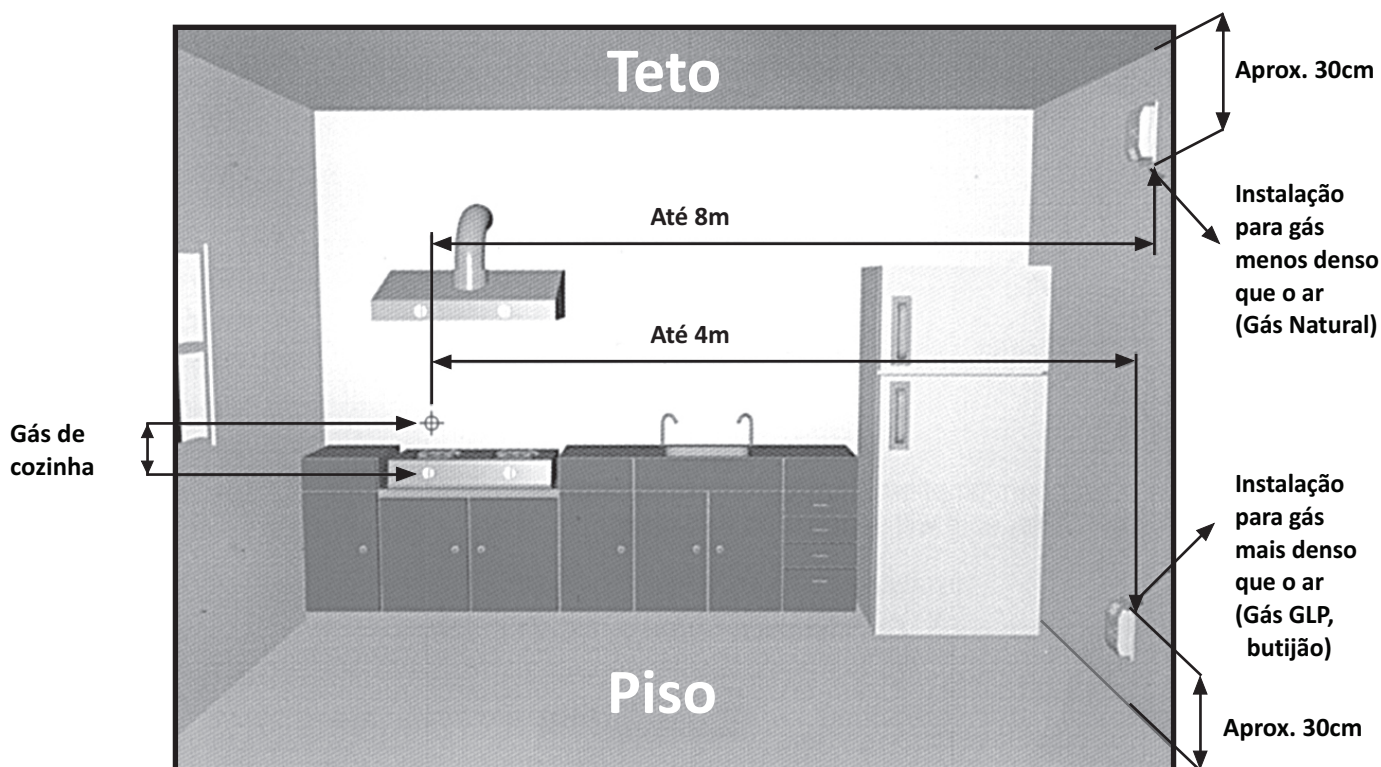

C E R T I F I C A T E

of Conformity

EC Council Directive 2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility



Registration No.: AE 50319862 0001

Report No.: 10027236 003

Holder: HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.
4F., NO. 18,
LANE 327, SEC. 2, CHUNG SHAN RD.,
ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI CITY 235
Taiwan

Product: Gas Detector
(Gas Detector)

Identification: AH-0822, FX-0822, BMT-822, FM-474, FL-GS/822


Tested acc. to: EN 61000-6-3:2007+A1
EN 50270:2006

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all provisions of Annex I of Council Directive 2004/108/EC. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to the a.m. Directive.

Date 02.09.2015



Certification Body

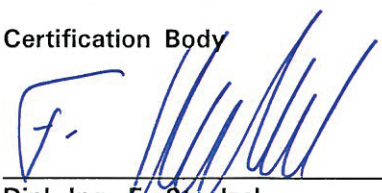
Dipl.-Ing. F. Stölzel

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE